
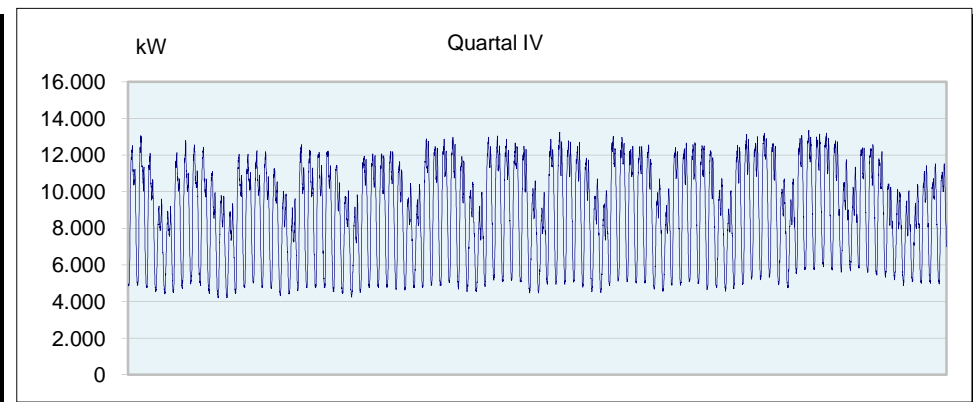
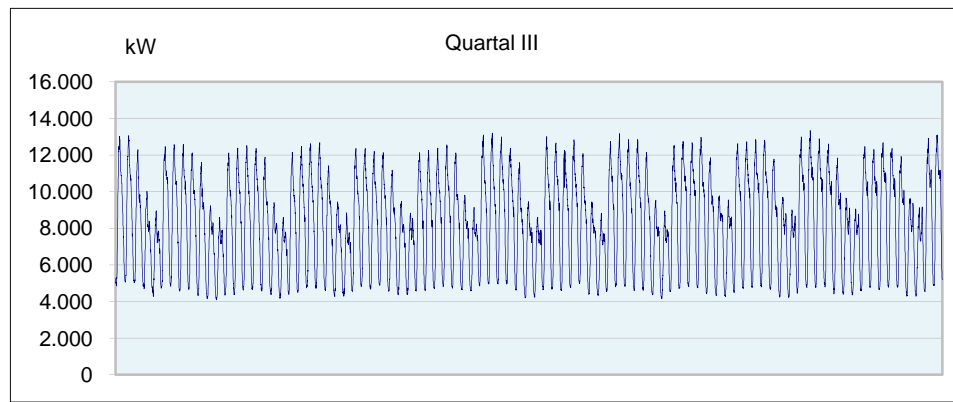
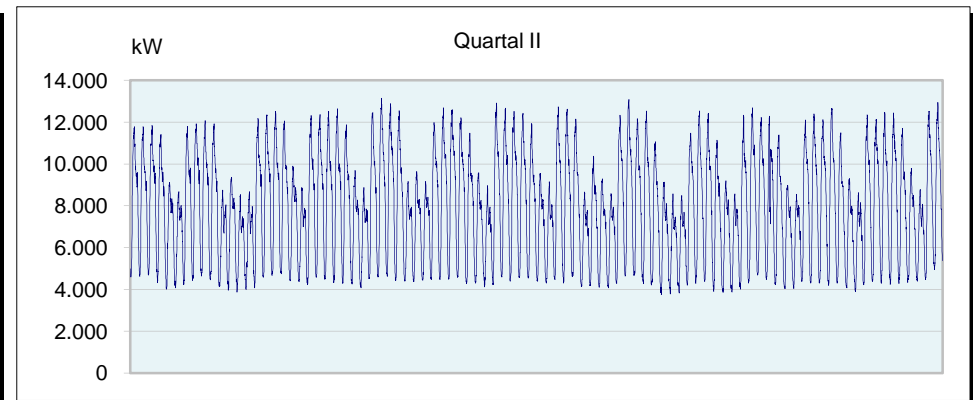


Mittelspannung MS
Lastverlauf der Jahreshöchstlast

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV
GJ 2009

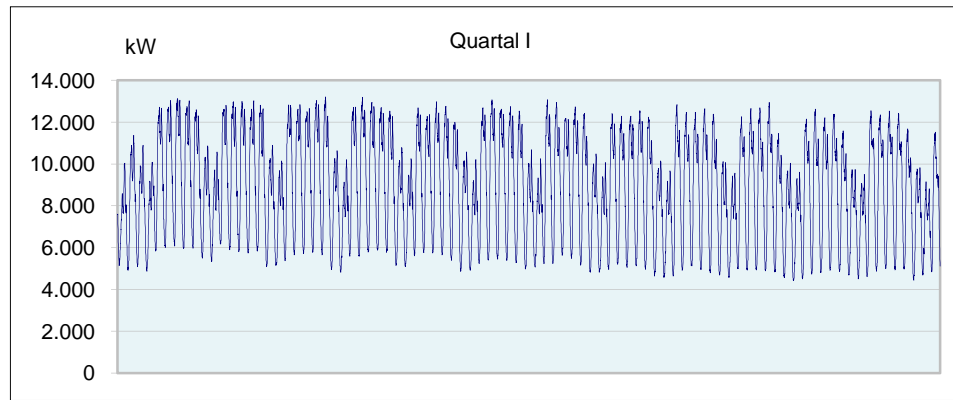

Jahresarbeit	73.726.230 kWh
Höchstleistung	13.368 kW
Datum/Zeit P _{max}	15.12.2009 12:30 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind
(Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.