
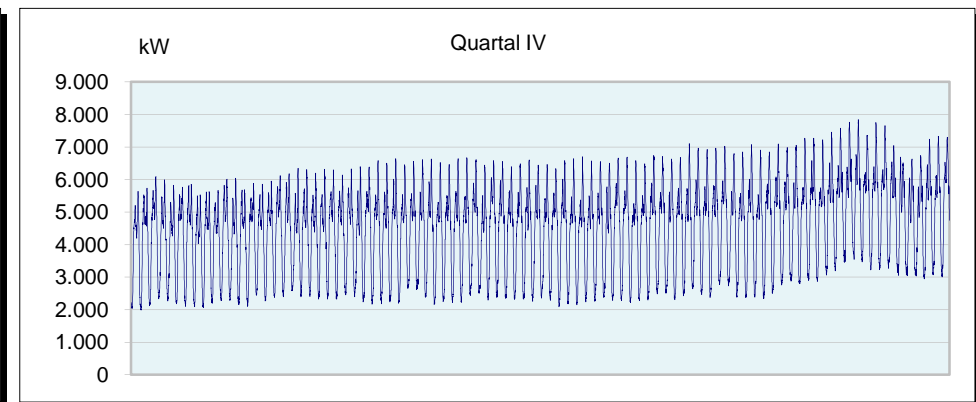
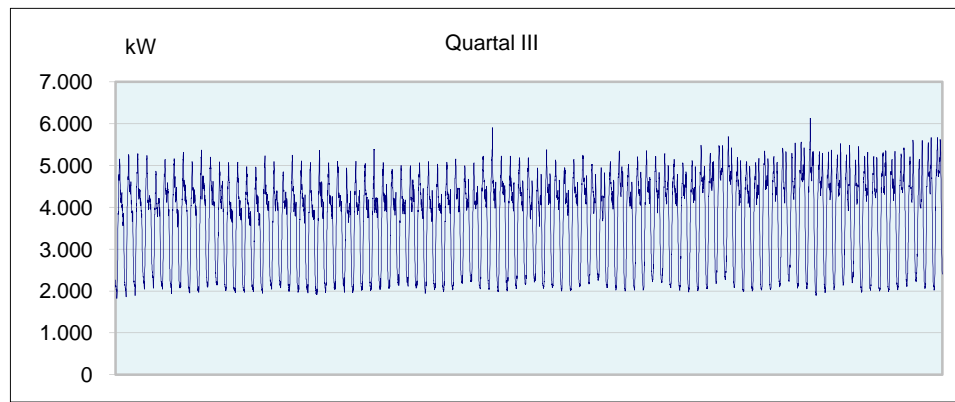
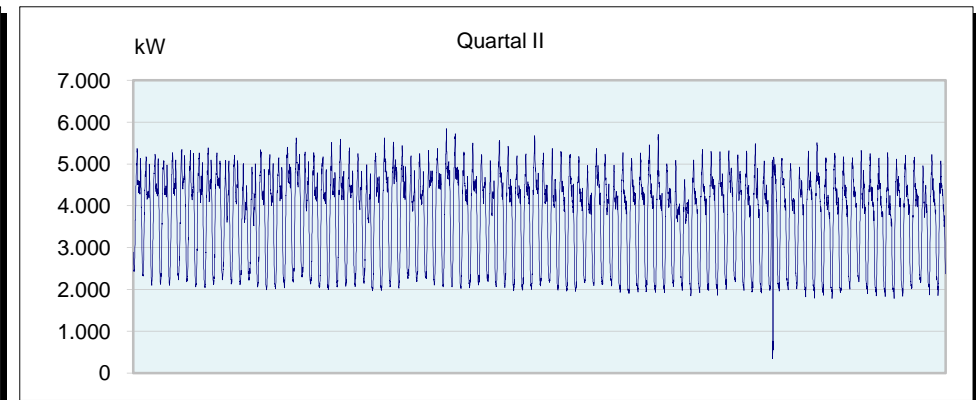


**Niederspannung NS  
Höchstentnahmelast**

**§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV  
GJ 2009**

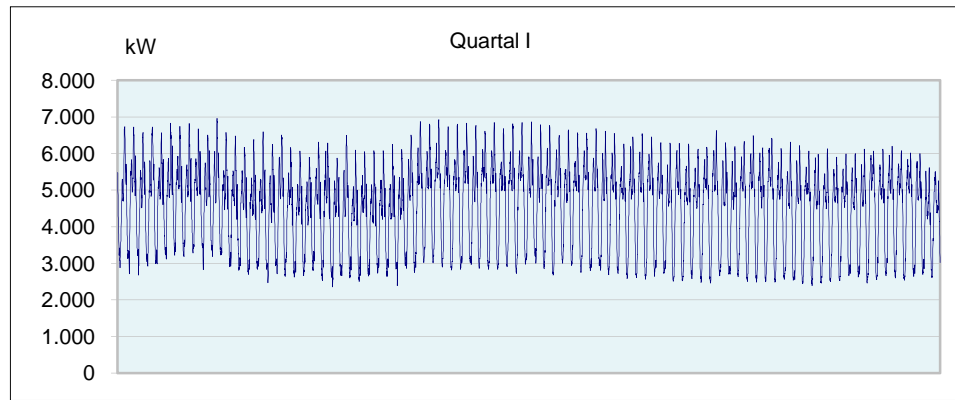

Jahresarbeit	36.239.114 kWh
Höchstleistung	7.843 kW
Datum/Zeit P <sub>max</sub>	20.12.2009 17:45 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).  
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.