
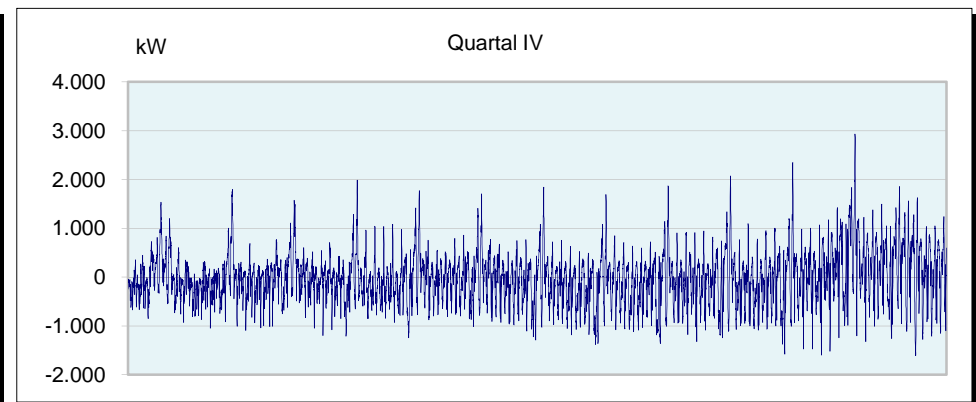
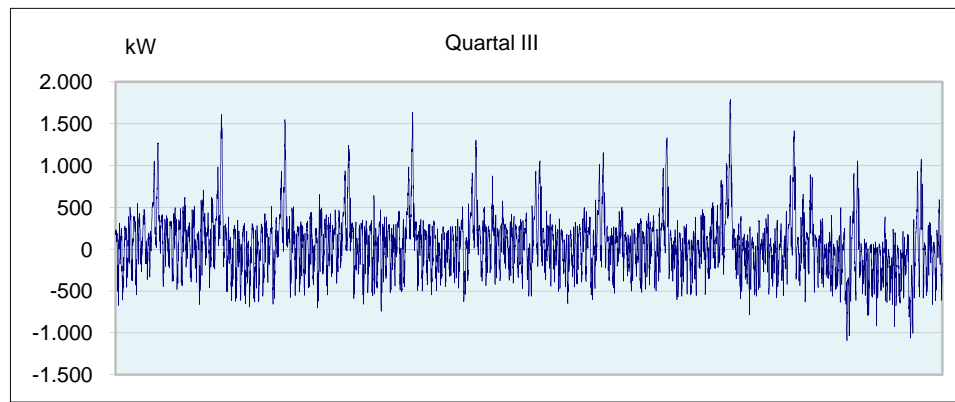
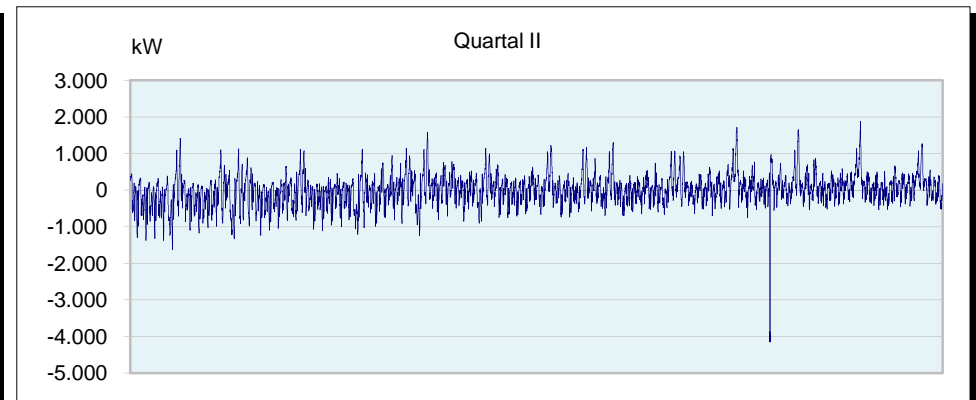


Netzgebiet
Ergebnisse der Differenzbilanzierung

§ 12 Abs. 3 Satz 3 StromNZV
GJ 2009

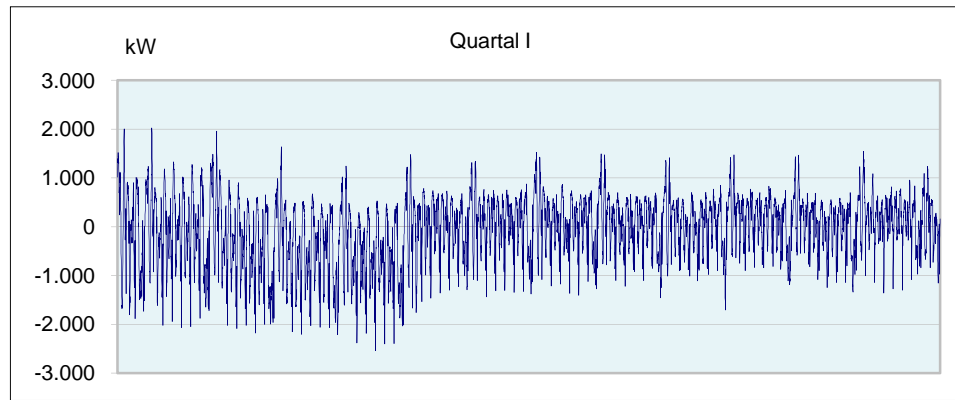

Jahresarbeit	0 kWh
Höchstleistung	2.931 kW
Datum/Zeit P _{max}	20.12.2009 17:15 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
 Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.