
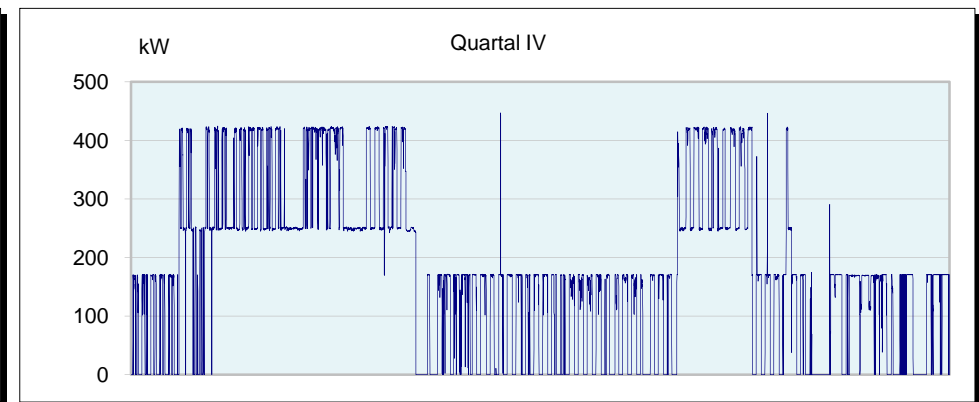
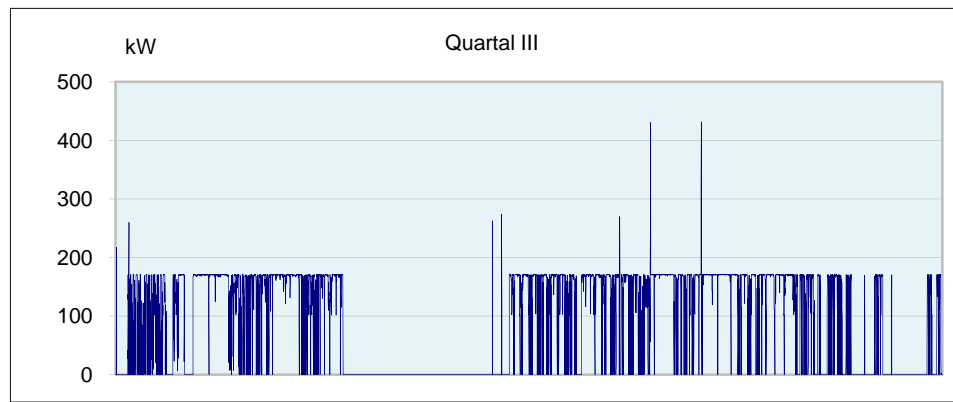
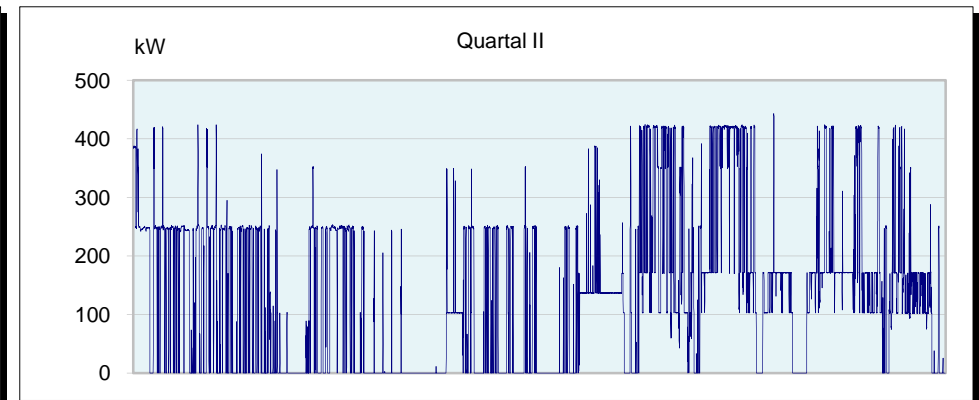


Umspannung MS/NS
Summe aller Einspeisungen

§ 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV
GJ 2009

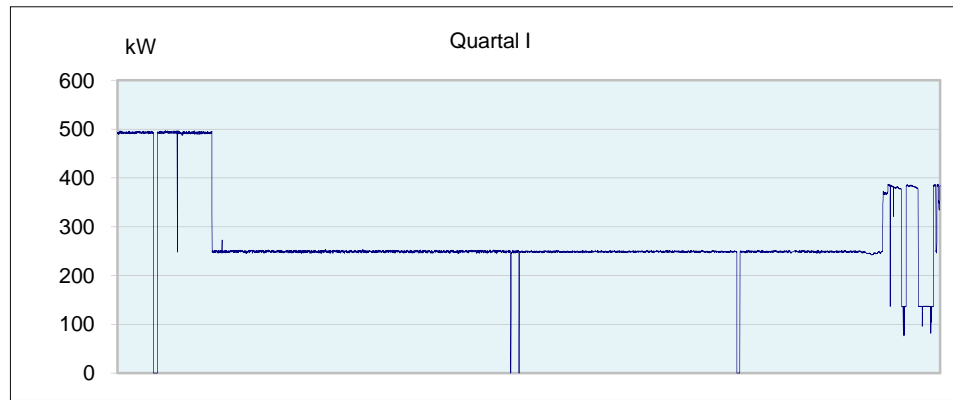

Jahresarbeit	1.456.075 kWh
Höchstleistung	497 kW
Datum/Zeit P _{max}	06.01.2009 04:00 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind
(Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...)
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.