
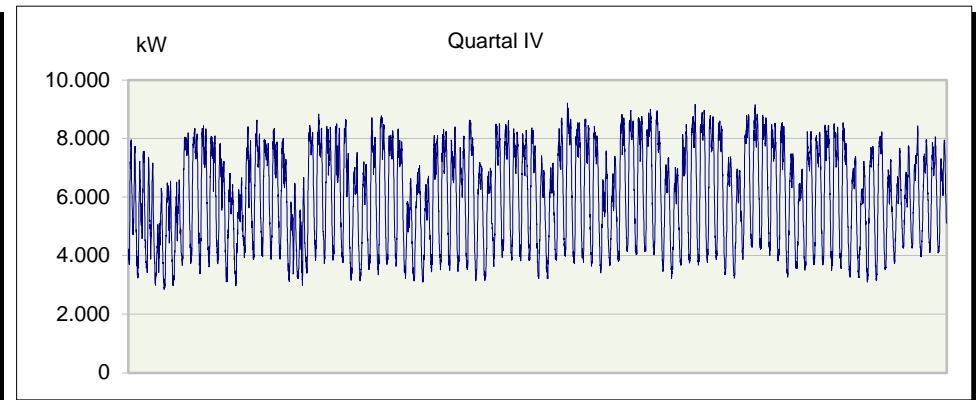
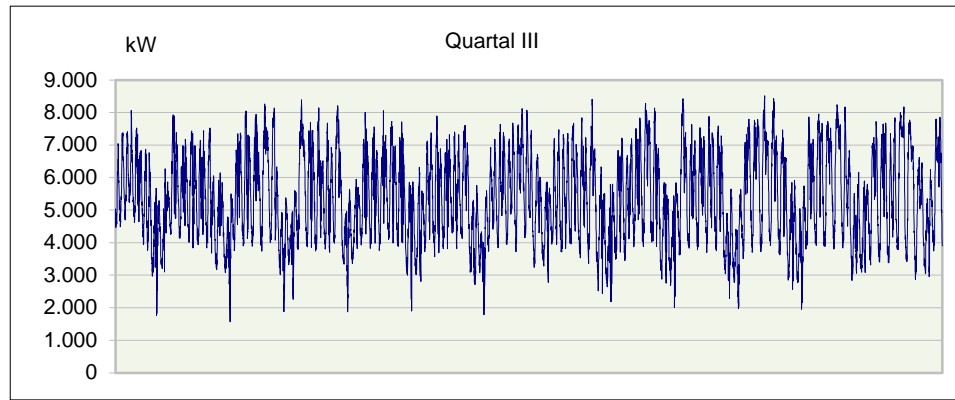
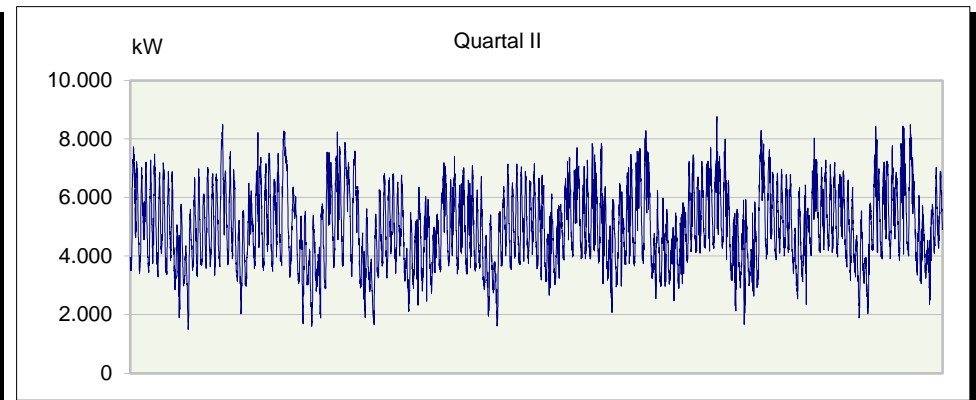


**Mittelspannung MS
Höchstentnahmelast**

**§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG
GJ 2025**

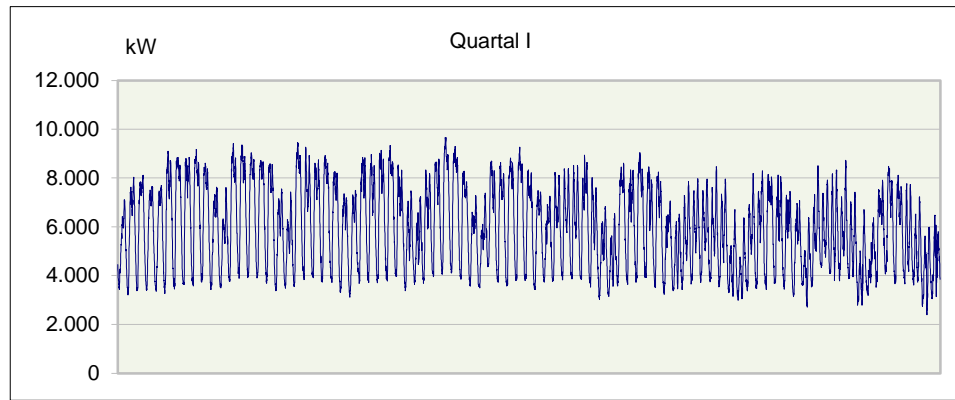

Jahresarbeit	48.860.087 kWh
Höchstleistung	9.662 kW
Datum/Zeit P _{max}	05.02.2025 12:45 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.