
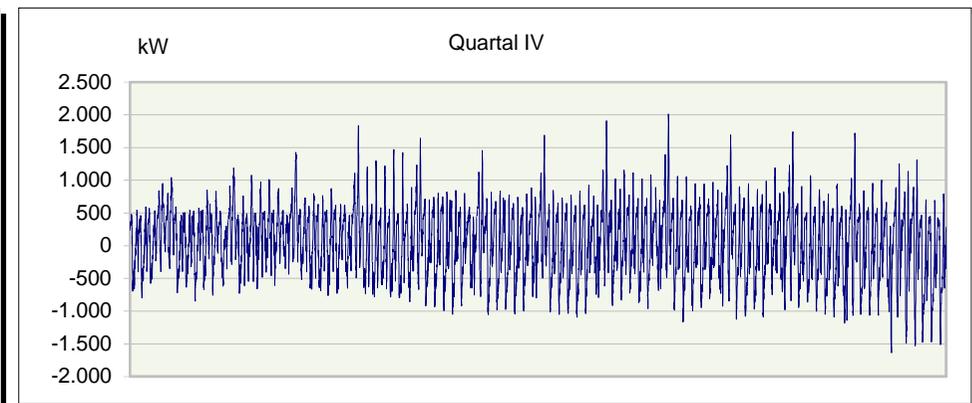
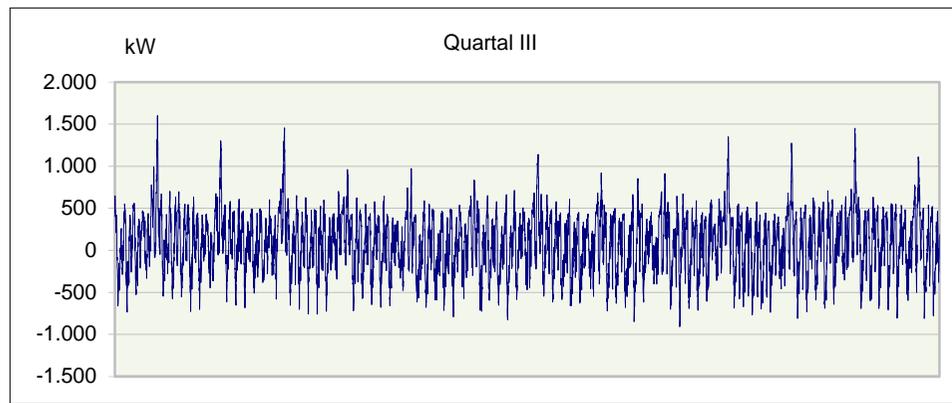
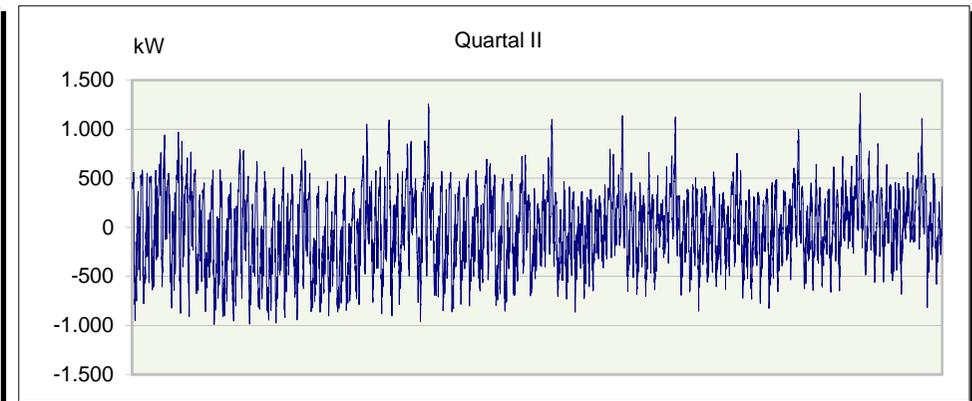


Netzgebiet
Ergebnisse der Differenzbilanzierung

§ 12 Abs. 3 Satz 3 StromNZV
GJ 2015

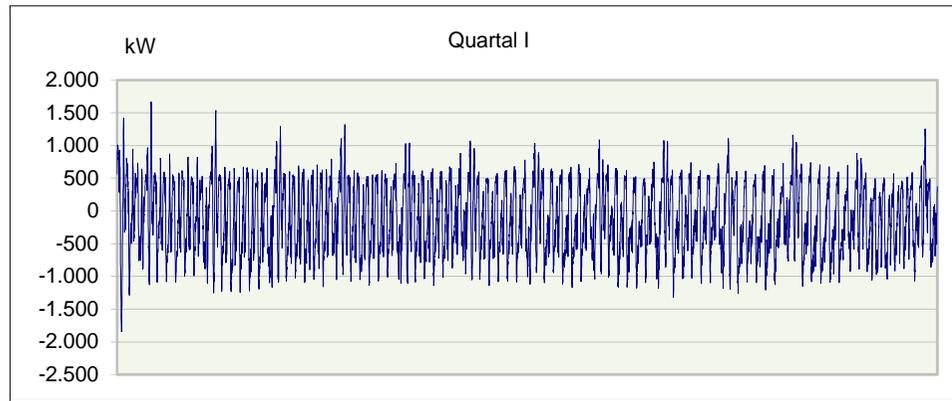

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Jahresarbeit | 0 kWh |
| Höchstleistung | 2.011 kW |
| Datum/Zeit P _{max} | 29.11.2015 17:00 Uhr MEZ |

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.