
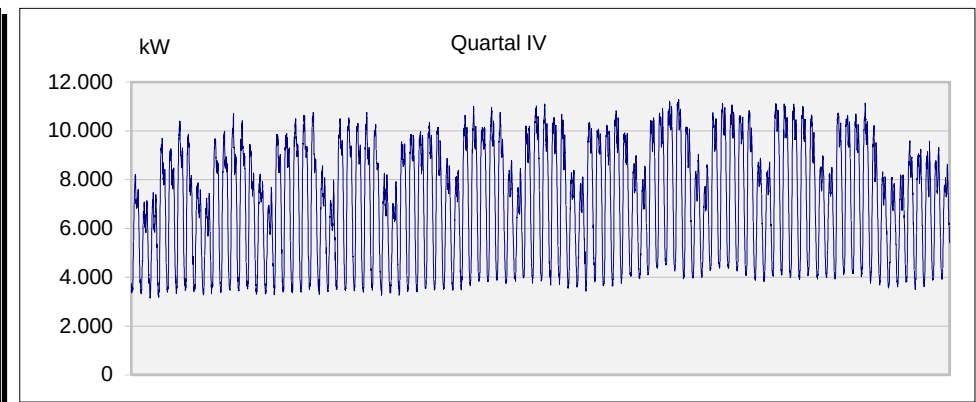
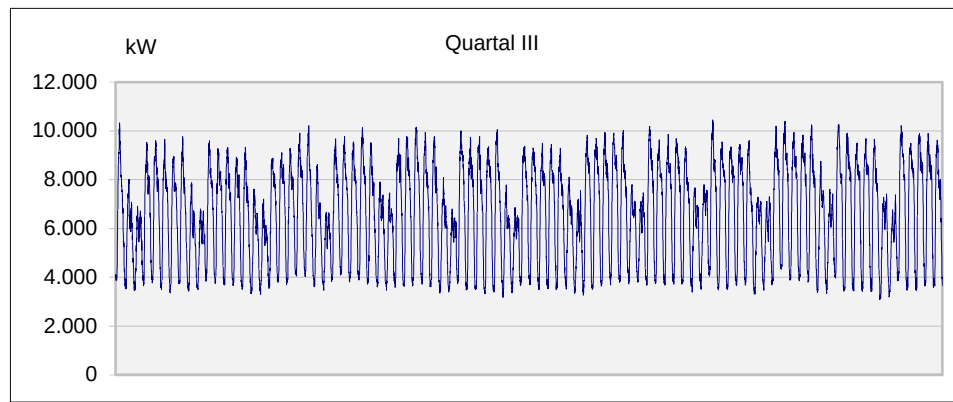
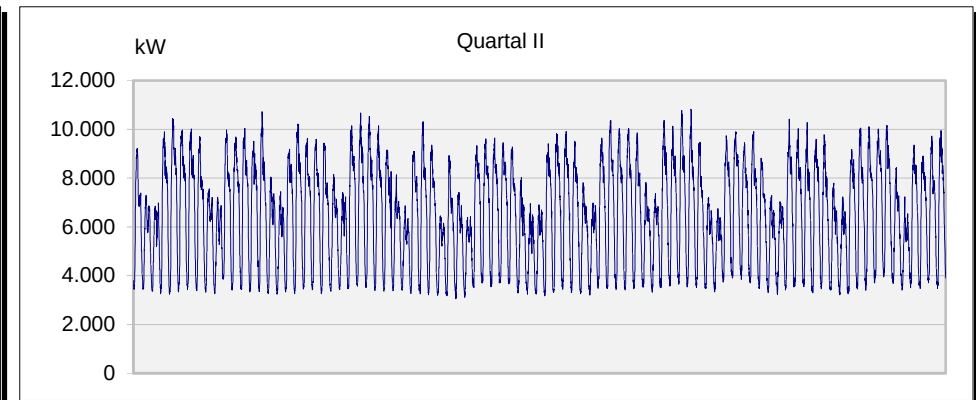


Mittelspannung MS
Lastverlauf der Jahreshöchstlast

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV
GJ 2016

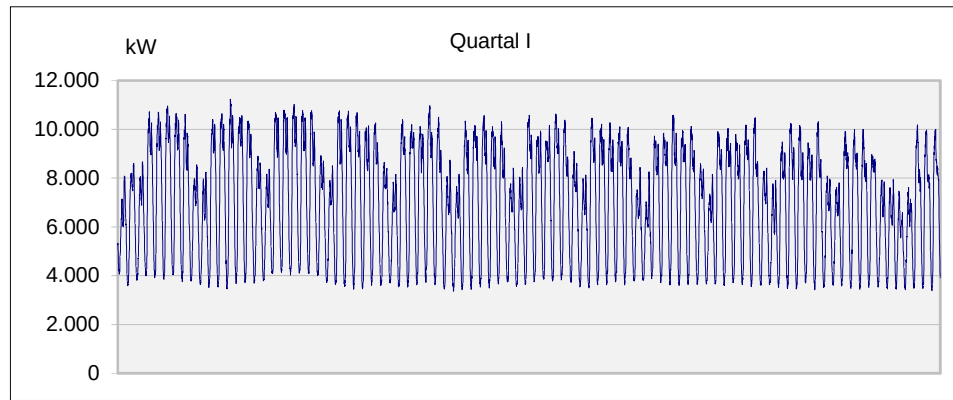

Jahresarbeit	59.400.945 kWh
Höchstleistung	11.288 kW
Datum/Zeit P _{max}	01.12.2016 12:45 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind
(Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).

Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.