
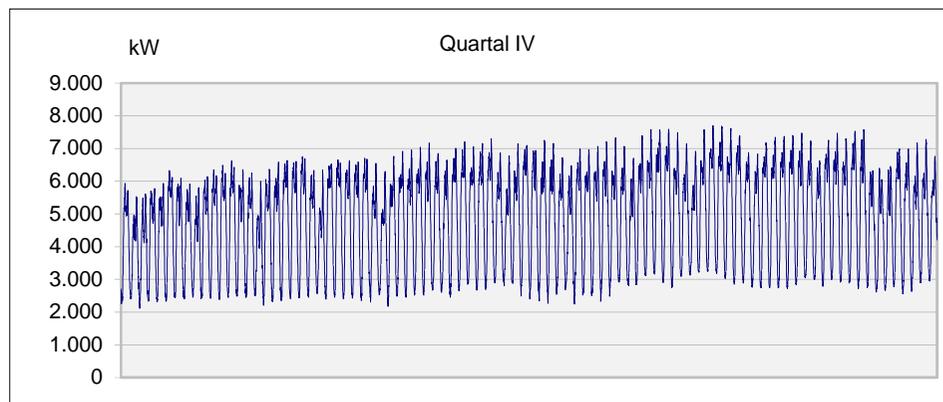
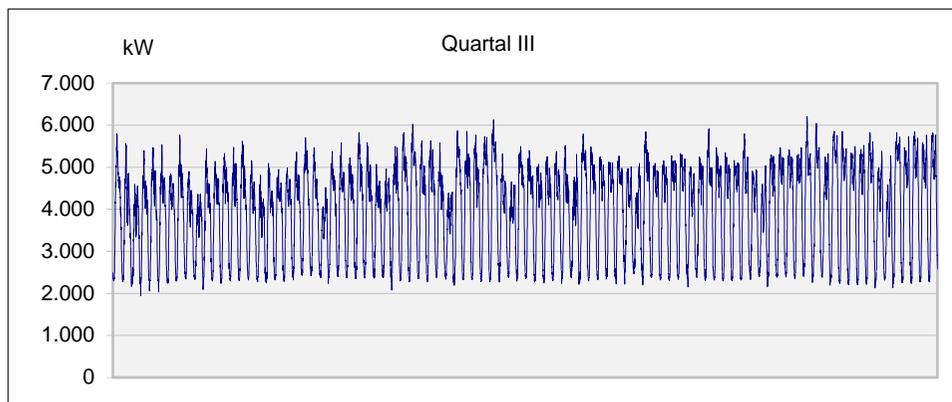
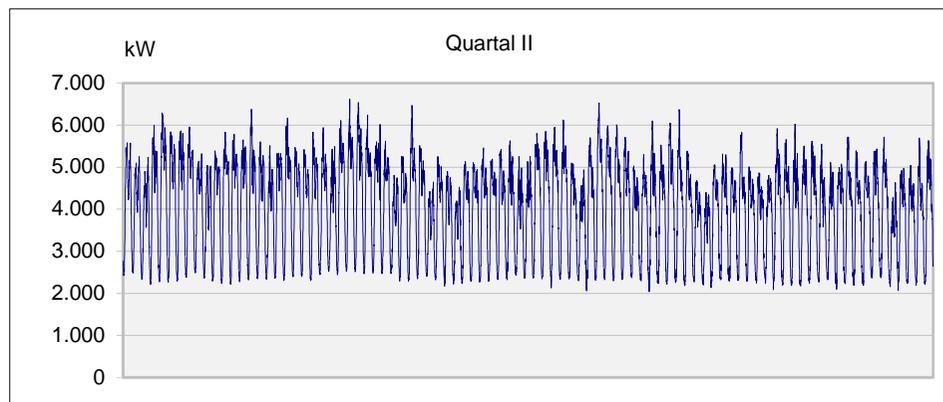


Umspannung MS/NS
Lastverlauf der Jahreshöchstlast

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV
GJ 2016

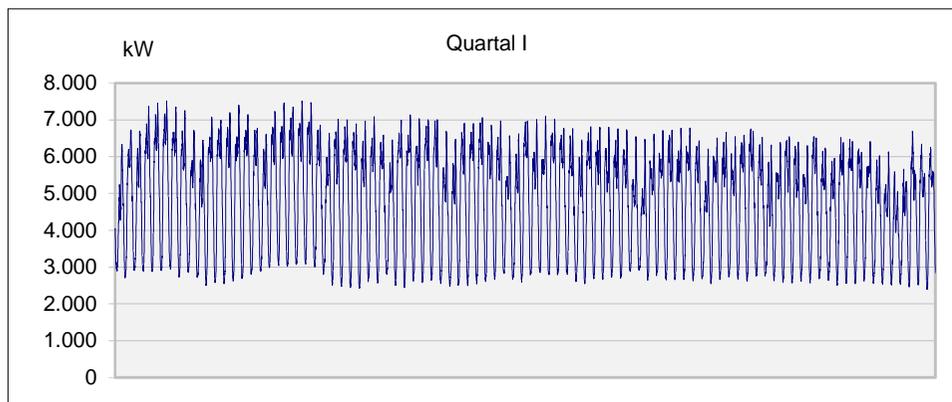

Jahresarbeit	38.933.594 kWh
Höchstleistung	7.696 kW
Datum/Zeit P _{max}	06.12.2016 17:45 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.