
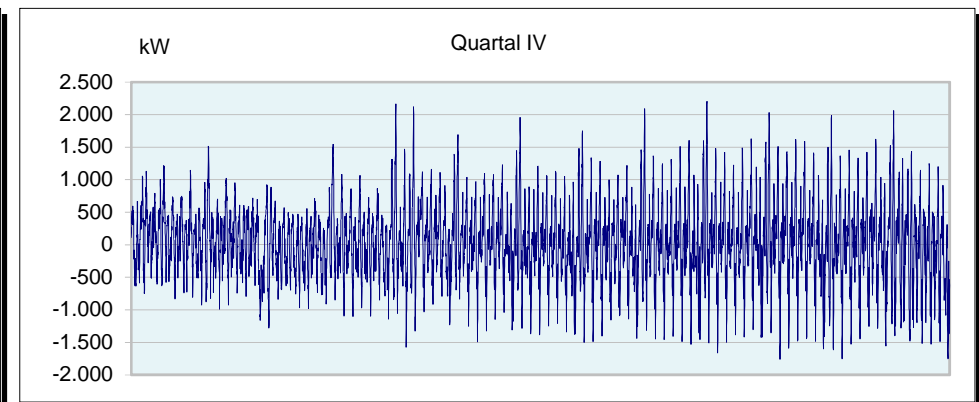
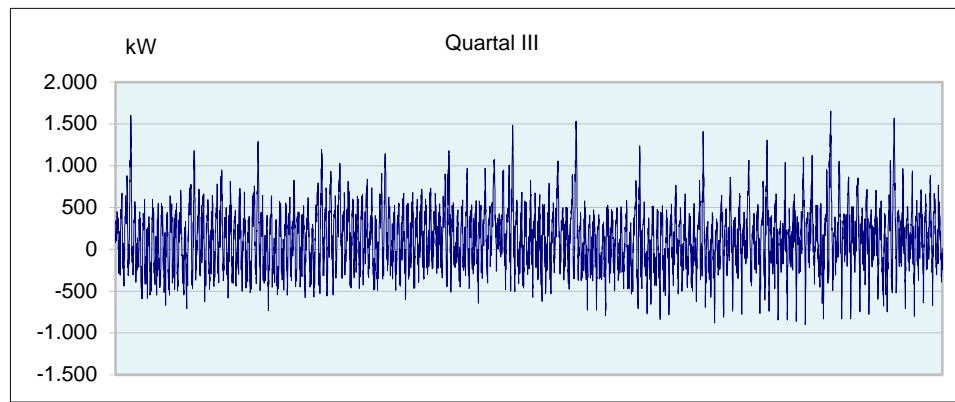
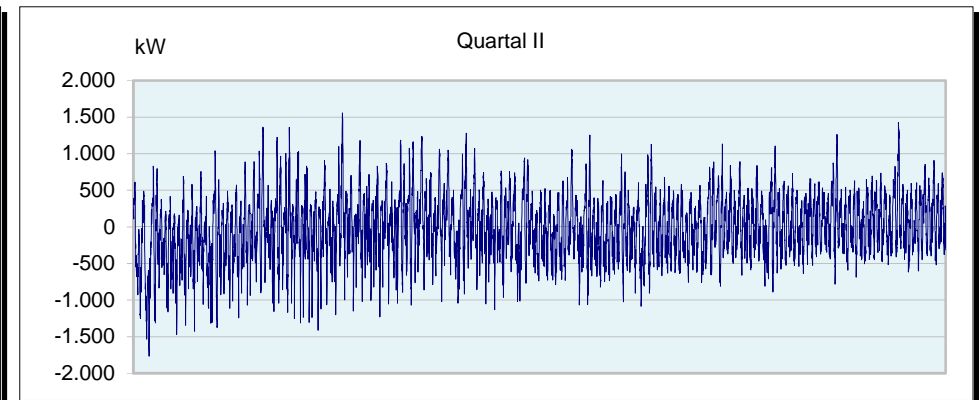


Netzgebiet
Ergebnisse der Differenzbilanzierung

§ 12 Abs. 3 Satz 3 StromNZV
GJ 2017

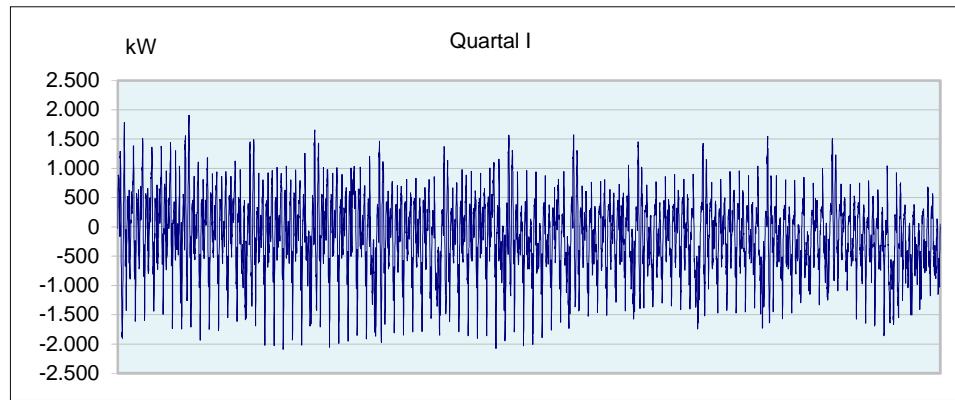

Jahresarbeit	0 kWh
Höchstleistung	2.203 kW
Datum/Zeit P _{max}	03.12.2017 17:00 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind
(Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...)
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.